



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Выборгский район»
Ленинградской области

ул. Советская, д. 12, г. Выборг,
Ленинградская область, 188800
Телефон: 8(81378) 222-27
Телефакс: 8(81378) 247-23
E-mail: info@vyborgion.ru

Председателю постоянной комиссии
Законодательного собрания
Ленинградской области
Коломыцеву М.В.

10.02.2022 № ВР-240/2022-о

На № _____ от _____

Уважаемый Михаил Владимирович!

В администрацию МО «Выборгский район» поступило два обращения граждан о перерывах в электроснабжении, связанных с перегрузкой электрооборудования и падением деревьев на провода. Это обращение гр.Чернышева Дмитрия, проживающего в КП «Финский бриз» и перенаправленное из Комитета по ТЭК Правительства Ленинградской области обращение гр.Смоленской Н.М - КП «Акватория».

На запросы Администрации ПАО «Россети Ленэнерго» предоставили информацию, которая, в свою очередь, была направлена гр.Чернышеву Дмитрию. Ответ по КП «Акватория» был направлен в Комитет по ТЭК.

21.01.2022 года Комитет по ТЭК Правительства Ленинградской области провел совещание в режиме ВКС с сетевыми компаниями и Администрациями муниципальных районов по данному вопросу. Принятые решения отражены в протоколе совещания.

Приложение: на 7 листах.

Заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству

Самойленко Д.Б.

Польман Н.Л. 28121.



№ 04.2022 № 11.01.2022
На № ВР-ОГ-4469/2021 от 11.01.2022

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Выборгские электрические сети»
188800, ЛО, г. Выборг, ул. Северный вал, 5
тел. 8 (81378) 2-29-03, факс 8 (81378) 5-76-00
e-mail: officeves@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru
КПП 470402001, ОКТМО 41615101,
ИНН 7803002209, ОГРН 1027809170300

По вопросу электроснабжения
КП «Финский бриз»

Исп. вх. №ВЭС/031/45 от 11.01.2022

Заместителю главы администрации по
жилищно-коммунальному хозяйству
Самойленко Д.Б.
188800, Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Советская, д. 12
info@vbgregion.ru
8(81378)222-27

Уважаемый Дмитрий Борисович!

В ответ на Ваш запрос от 11.01.2022 №ВР-ОГ-4469/2021, по вопросу аварийного отключения электроснабжения на территории коттеджного поселка «Финский бриз» Выборгского района, могу сообщить следующее.

Электрические сети коттеджного поселка «Финский бриз» были приняты на баланс ПАО «Россети Ленэнерго» 21.09.2021 в составе: трансформаторные подстанции ТП-1587 (тр-р мощностью 400 кВА) и ТП-1858 (тр-р мощностью 630 кВА), также низковольтные сети 0,4 кВ. Электроснабжение потребителей в КП «Финский бриз» осуществляется по 3 категории надежности.

Переданное на баланс от КП «Финский бриз» электросетевое оборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии, отсутствуют проектные и рабочие схемы, отсутствуют схемы прокладки кабельных линий 0,4 кВ.

В коттеджном поселке расположено около 390 земельных участков, сведения о количестве жилых домов и постоянно проживающих граждан в Сетевой организации отсутствуют, социально-значимых объектов инфраструктуры подключенных к сетям КП нет.

Согласно ранее выданному Акту о технологическом присоединении №305655 от 27.05.2019 суммарная потребляемая мощность энергопринимающих устройств КП должна составлять 750 кВт.

Кроме того, к данным трансформаторным подстанциям, прежним собственником сетей КП «Финский бриз», была подключена часть потребителей КП «Акватория».

В период с 25.12.2021 по 26.12.2021 зафиксированы аварийные отключения в сети КП «Финский бриз»: 25.12.2021 с 19:58 до 23:15, 26.12.2021 с 01:05 до 02:35; с 12:10 до 13:00 и с 17:20 до 18:10. Общее время перерыва электроснабжения составило 6,44 ч. Все аварийные отключения вызваны перегрузкой сети из-за неконтролируемого отбора мощности местными жителями. Для проведения аварийно-восстановительных работ было

задействовано 3 бригады, 10 человек, 3 единицы техники. Были выполнены работы по перераспределению нагрузки, а также замена вводного автомата на ТП-1587. Ранее, в связи с выходом из строя из-за перегрузки, уже выполнялась замена отходящего автомата в ТП-1587 на автомат большей мощности.

В настоящее время ПАО «Россети Ленэнерго» разработаны первоочередные мероприятия по повышению качества электроснабжения КП:

- организован усиленный контроль за состоянием электросетевых объектов коттеджного поселка со стороны диспетчерской службы Рошинского РЭС и оперативно-выездной бригады с «плечом реагирования» 24 км. (~25 минут).



- на период с 24.01.2022 по 31.01.2022 запланированы выезды работников службы реализации услуг и учета электроэнергии на предмет выявления бездоговорного и без учетного потребления электроэнергии.

- в рамках обеспечения надежного электроснабжения потребителей разработаны мероприятия по увеличению трансформаторной мощности в КП «Финский бриз». Ориентировочный срок реализации, с учетом требований действующего законодательства и ЛНА Общества, 2 квартал 2022 года.

Приложение: Копия Акта об осуществлении технологического присоединения №305655 от 27.05.2019 на 7 л.

Директор филиала

 Д.А. Воробцов

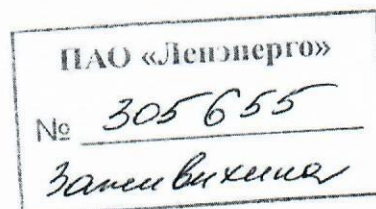

Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации «Ленэнерго»

196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1
тел. 8(800)700-14-71; факс: 8(812)494-32-54
горячая линия: 8(812)494-31-71
e-mail: office@lenenergo.ru
www.lenenergo.ru

КПП 781001001; ОКТМО 40375000
ИНН 7803002209; ОГРН 1027809170300

АКТ
об осуществлении технологического присоединения

№ 9471111111-ОД-15611-17/22296-Э-17-29481 от "24" 05 20 19 г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
"Ленэнерго",

(полное наименование сетевой организации)

именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице
Директора по технологическому присоединению - начальника департамента технологического присоединения
Стромакова Виталия Владимировича

(должность, Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании

Доверенности № 332-18 от 15.11.2018г.

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и

Товарищество собственников недвижимости "Финский Бриз"

(полное наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице

председателя правления Колчиной Ольги Ивановны

(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании

Устава

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами. Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-15611-17/22296-Э-17 от 11.07.2017 г. в полном объеме на сумму 371 400,00 рублей (триста семьдесят одна тысяча четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 61 900,00 рублей (шестьдесят одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек).

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от 16.04.2019 г. к договору № ОД-15611-17/22296-Э-17 Приложение №1.1.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) жилые дома, уличное освещение, водопроводная скважина, будка охраны находящийся(-еся) в границах ТСН по адресу: Ленинградская обл, Выборгский р-н, п.Поляны, Полянское СП, к.н.: 47:01:1626001:1462.

Акт о выполнении технических условий № 17-22296/AB.

Дата фактического присоединения _____ акт об осуществлении
технологического присоединения от _____ № _____

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего): 750 (семьсот пятьдесят) кВт, в том числе:

максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности):

500 (пятьсот) кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность: 250 (двести пятьдесят) кВт;



ПАО «Ленэнерго»

№ 305655

Заси́ви́хине

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов: 1030 кВА.

Категория надежности электроснабжения: 1 к.н. - _____ кВт;
2 к.н. - _____ кВт;
3 к.н. - 750 кВт.

2. Перечень точек присоединения

№ объекта	Источник питания	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ)
1	ПС-35 кВ Молодежная Ф.Мол-08	Контактное соединение проводов магистральной ВЛ-10кВ Ф.Мол-08 к отпаечной ВЛ-10кВ к ТП-1587, ТП-1858 на опоре №94	10	750	400+630	0.4

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)	Описание границ эксплуатационной ответственности сторон
Контактное соединение проводов магистральной ВЛ-10кВ Ф.Мол-08 к отпаечной ВЛ-10кВ к ТП-1587, ТП-1858 на опоре №94	Контактное соединение проводов магистральной ВЛ-10кВ Ф.Мол-08 к отпаечной ВЛ-10кВ к ТП-1587, ТП-1858 на опоре №94

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ПС-35 кВ Молодежная Ф.Мол-08	ВЛ-10кВ от опоры №94, ЛР-1187, ТП-1587 с трансформатором 400кВА, ТП-1858 с трансформатором 630кВА,

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
ПС-35 кВ Молодежная Ф.Мол-08	ВЛ-10кВ от опоры №94, ЛР-1187, ТП-1587 с трансформатором 400кВА, ТП-1858 с трансформатором 630кВА,

4-84 Служба

МММ



ПАО «Ленэнерго»
№ 305655
Зам. директора

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:
В соответствии с однолинейной схемой.

(виды защиты и автоматики, действия и др.)


6. Автономный резервный источник питания:
Не предусмотрено

(место установки, тип, мощность и др.)

7. Прочие сведения: АТП № 226880 от 18.05.2017 считать аннулированным

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

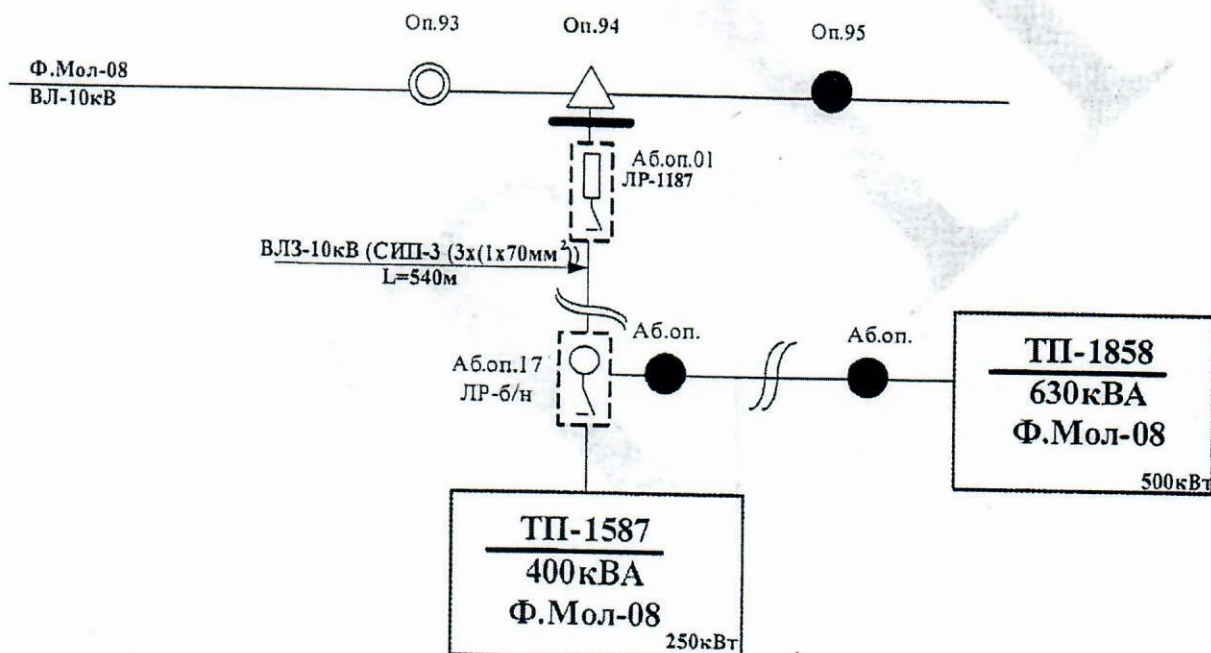

— граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Служба



ПАО «Ленэнерго»
№ 305655
Затянувшись

Прочее:

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.

Подписи и реквизиты сторон:

Сетевая организация:

ПАО "Ленэнерго"
ИНН/КПП 7803002209/781001001
Адрес: 196247, Санкт-Петербург,
пл. Конституции д.1

Заявитель:

ТСН "Финский Бриз"
ИНН/КПП 7814668209/781401001
Адрес: 196210, Санкт-Петербург, Школьная ул,
д.15 лит. А, пом. 9Н

Директор по технологическому присоединению -
начальник департамента технологического
присоединения

/ В.В. Стромаков



Председатель правления

/О. И. Колыгина



Подпись

Исп. Цуканова Е. С. з.17-22296



ПАО «Ленэнерго»
№ 305655
Зам. В.К.К.

Приложение "Ответственные лица"
К акту об осуществлении технологического присоединения
К договору № ОД-15611-17/22296-Э-17 от 11.07.2017 г.

Список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Гр.эл.безоп.	Телефон
1	Колчина О.И.	Председатель Правления		89211849109
2	Станислав	Электрик / ЭИИ		89119672058
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	Диспетчер Рошинского РЭС			8-813-78-64-677

Примечание:
При отсутствии круглосуточного дежурства оперативного электротехнического персонала дополнительно в списке указать номер телефона дежурного по предприятию (организации).

Подписи сторон:

Сетевая организация:
ПАО "Ленэнерго"

Заявитель:
ТСН "Финский Бриз"

Директор по технологическому присоединению -
начальник департамента технологического
присоединения
/ В.В. Стромаков



Председатель правления
/ О. И. Колчина /



Handwritten signature

Handwritten signature

(заявитель)

В соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861 (далее – Правила) на основании поданной заявки

вх. № 17-22296 получен на подписание проект

Акта об осуществлении технологического присоединения в 5 экз.

Уведомлен о необходимости возврата подписанного проекта Акта в течение 3 (трех) дней с даты получения (п. 78 Правил).

Согласен, что в случае не предоставления в ПАО «Ленэнерго» подписанного Акта, заявка будет снята с рассмотрения без дополнительного уведомления. Повторное оформление Акта будет возможно на основании вновь поданной заявки.

Заполняется при выдаче проекта Акта на подпись заявителю:


✓ Колесина Ольга Ивановна 1 
ФИО представителя заявителя, получившего проект Акта подпись

✓ 89211849109
контактный телефон

✓ «27» мая 2019 г.
дата получения проекта Акта

Заполняется при выдаче заявителю зарегистрированного Акта:

✓ «27» мая 2019 г.
дата возврата подписанного Акта в ПАО «Ленэнерго» на регистрацию

✓ Колесина Ольга Ивановна 1 
ФИО представителя заявителя, получившего зарегистрированный экземпляр Акта подпись

✓ 89211849109
контактный телефон:

✓ «27» мая 2019 г.
дата получения зарегистрированного экземпляра Акта

Наличие ранее заключенного договора ЭСН: Да / Нет



РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

СЗ.О.А.А.А. № 3-272/2022 от 24.01.2022

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Выборгские электрические сети»
188800, ЛО, г. Выборг, ул. Северный вал, 5
тел. 8 (81378) 2-29-03, факс 8 (81378) 5-76-00
e-mail: officeves@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru
КПП 470402001, ОГТМО 41615101,
ИНН 7803002209, ОГРН 1027809170300

Предоставление информации по
обращению Н.М. Смоленской

Председателю комитета
по ТЭК Правительства ЛО
Андрееву Ю.В.
191311, Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3
тел./факс: +7 (812) 611-42-25

Исп. вх. № ЛЭ/01-02/1308 от 24.01.2022 г.

Уважаемый Юрий Владиславович!

В ответ на Ваше письмо от 24.01.2022 №3-272/2022 по обращению Н.М. Смоленской с жалобой на систематические отключения электроэнергии поставляемой потребителям, проживающим в КП «Акватория» Полянского сельского поселения, Выборгского района, Ленинградской области могу сообщить следующее.

Электроснабжение КП «Акватория» по ВЛ-10 кВ ф. Мол-01 от ТП-2073 по третьей категории надежности. Информация по всем отключениям за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года по вышеуказанным товариществам представлена в приложении к письму. Общее время перерывов электроснабжения за 2021 года составило 41,83 часа и не превышало 24 часов подряд.

Дополнительно сообщаю, что по программе технологического присоединения филиалом разработан комплекс мероприятий по перераспределению нагрузки КП «Акватория» на вновь монтируемые ТП. Срок реализации 3 квартал 2022 года.

Приложение: Информация по отключениям потребителей с 01.01.2021 по 31.12.2021 в 1экз. на 1 л.

Директора филиала

Д.А. Воробцов

Информация по отключениям потребителей с 01.01.2021 по 31.12.2021 в зоне ответственности
филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»
 по адресу: Выборгский район, Полянское СП, КП «Акватория»

№ п/п	Наименование линии	Дата отключения	Длительность отключения, час	Категория надежности э/снабжения	Вид отключения	Причина отключения	Принятые меры по ликвидации аварии*	Источник финансиров ания работ (АПР, ИПР, другие)**
1	ВЛ-10кВ ф.Мол-01	28.01.2021	2,17	3	плановое	Замена дефектного оборудования		АПР
2	ВЛ-10кВ ф.Мол-01	25.02.2021	6,58	3	аварийное	Повреждение изоляторов ВЛ-10 кВ	Произведена замена поврежденных изоляторов	АПР
3	ВЛ-10кВ ф.Мол-01	25.02.2021	4,11	3	аварийное	Повреждение ВЛ-10 кВ абонента		
4	ВЛ-10кВ ф.Мол-01	21.05.2021	0,95	3	аварийное	Прохождение грозового фронта		
5	ВЛ-10кВ ф.Мол-01	07.10.2021	1,13	3	плановое	Замена дефектного оборудования		АПР
6	ВЛ-10кВ ф.Мол-01	22.10.2021	4,65	3	аварийное	Повреждение ВЛ-10 кВ от падения дерева при штормовом ветре	Произведена перетяжка проводов ВЛ-10 кВ	АПР
7	ВЛ-10кВ ф.Мол-01	28.10.2021	7,03	3	неотложное	Замена опор ВЛ-10 кВ		АПР
8	ВЛ-10кВ ф.Мол-01	29.10.2021	6,58	3	плановое	Замена опор ВЛ-10 кВ		АПР
9	ВЛ-10кВ ф.Мол-01	24.11.2021	8,63	3	аварийное	Повреждение КЛ-10 кВ	Произведена замена муфты 10 кВ	АПР

обращение_СРОЧНО!

Статья по данному вопросу:

<https://47news.ru/articles/205185/>

Надеюсь на Вашу оперативную обратную связь и молниеносное решение проблемы до 31.12.2021.

--

С глубоким уважением к Вам и Вашему бизнесу

chernyshev.dmitrii@gmail.com

+7-925-717-84-47

Чернышев Дмитрий Андреевич

Звонки_1.png

Обращение_СРОЧНО!



Тема: обращение_СРОЧНО!

От: Dmitrii chernyshev <chernyshev.dmitrii@gmail.com>

Дата: 27.12.2021 9:18

Кому: service@lenenergo.ru

Копия: officeves@lenenergo.ru, goloborodkoav@vbgregion.ru, glava@vbgregion.ru,
info@vbgregion.ru, polyany2008@yandex.ru, priemnaya@lenreg.ru

Доброго времени суток,

В настоящее время происходят постоянные отключения электричества по адресу:

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, КП Финский Бриз.

Факты отключения в приложении - зафиксированы котельной установкой. Глобальное отключение было в вечер 25.12.2021- 26.12.2021. В результате отключения - пропадает водоснабжения, так как насосные установки, подающие воду в общий межпоселковый водопровод - без электричества не могут работать. В итоге отключение дома замерзли, и в целом жители поселка фиксируют убытки, за счет перемерзания труб и коммуникаций.

В ночь 25.12.2021 - 26.12.2021 после неоднократных попыток дозвонится до Рощинской РЭС и до 112 - дежурный по администрации Выборгского района - приехала аварийная бригада - и не нашла вариантов решения данной проблемы - были включены 2 из 3-х автомата на ТП 1857 (на территории КП Финского Бриза). В результате данных манипуляций - 1-3 + 6 линия остались без электричества.

Повторно до Рощинской РЭС дозвонится уже было невозможно (факт в приложении).

По экстренному вызову 112 - удалось связаться с Администрацией Выборгского района - по результату аварийная бригада прибыла на место в районе 01.00 - 26.12.2021. Была найдено решение - запитать подстанцию без водного автомата.

26.12.2021- днем проводились работы по переключению внутри данной ТП 1857 - в результате такой работы - зафиксировано - низкое напряжение - 170 - 185 вольт.

Результатом такого напряжения - будет выход из строя электроприборов + возможное возгорание ТП и Шкафов в домах собственников участков и домов в КП Финский Бриз!

Прошу, оперативно найти резервы и произвести замену ТП на более мощную, раз не хватает мощности данной ТП.

Прошу направить ответным письмом номер моего обращения + план по решению данной проблемы + прошу связаться со мной - ответственным по решению данной проблемы!!!

Поселок Финский Бриз - насчитывает около 400 домов.

В случае аналогичных отключений - будет планируется коллективное обращение в Следственный комитет, а также в Прокуратуру.